


IV = Installatie Verantwoordelijke  
 OIV = Operationeel Installatie Verantwoordelijke  
 WV = Werkverantwoordelijke  
 BD = Bedieningsdeskundige  
 PL = Ploegleider  
 (A)VP = (Allround) Vakbekwaam Persoon  
 VOP = Voldoende Onderricht persoon  
 THP = Toegankelijk Persoon

De uitvoering van montages in netten moet tijdig bij het meldpunt bekend zijn; procesafspraken daarover zijn per netbeheerder te bepalen en verder niet in dit schema aangegeven; zie artikel 6.6 in de BEI BHS

In plaats van uitvoering door AVP is ook uitvoering door de WV mogelijk binnen de kaders van de BEI BHS

In plaats van uitvoering door (A)VP is ook uitvoering van enkele werkzaamheden en het treffen/opheffen van veiligheidsmaatregelen door de VP, VOP of THP mogelijk binnen de kaders van de BEI BHS

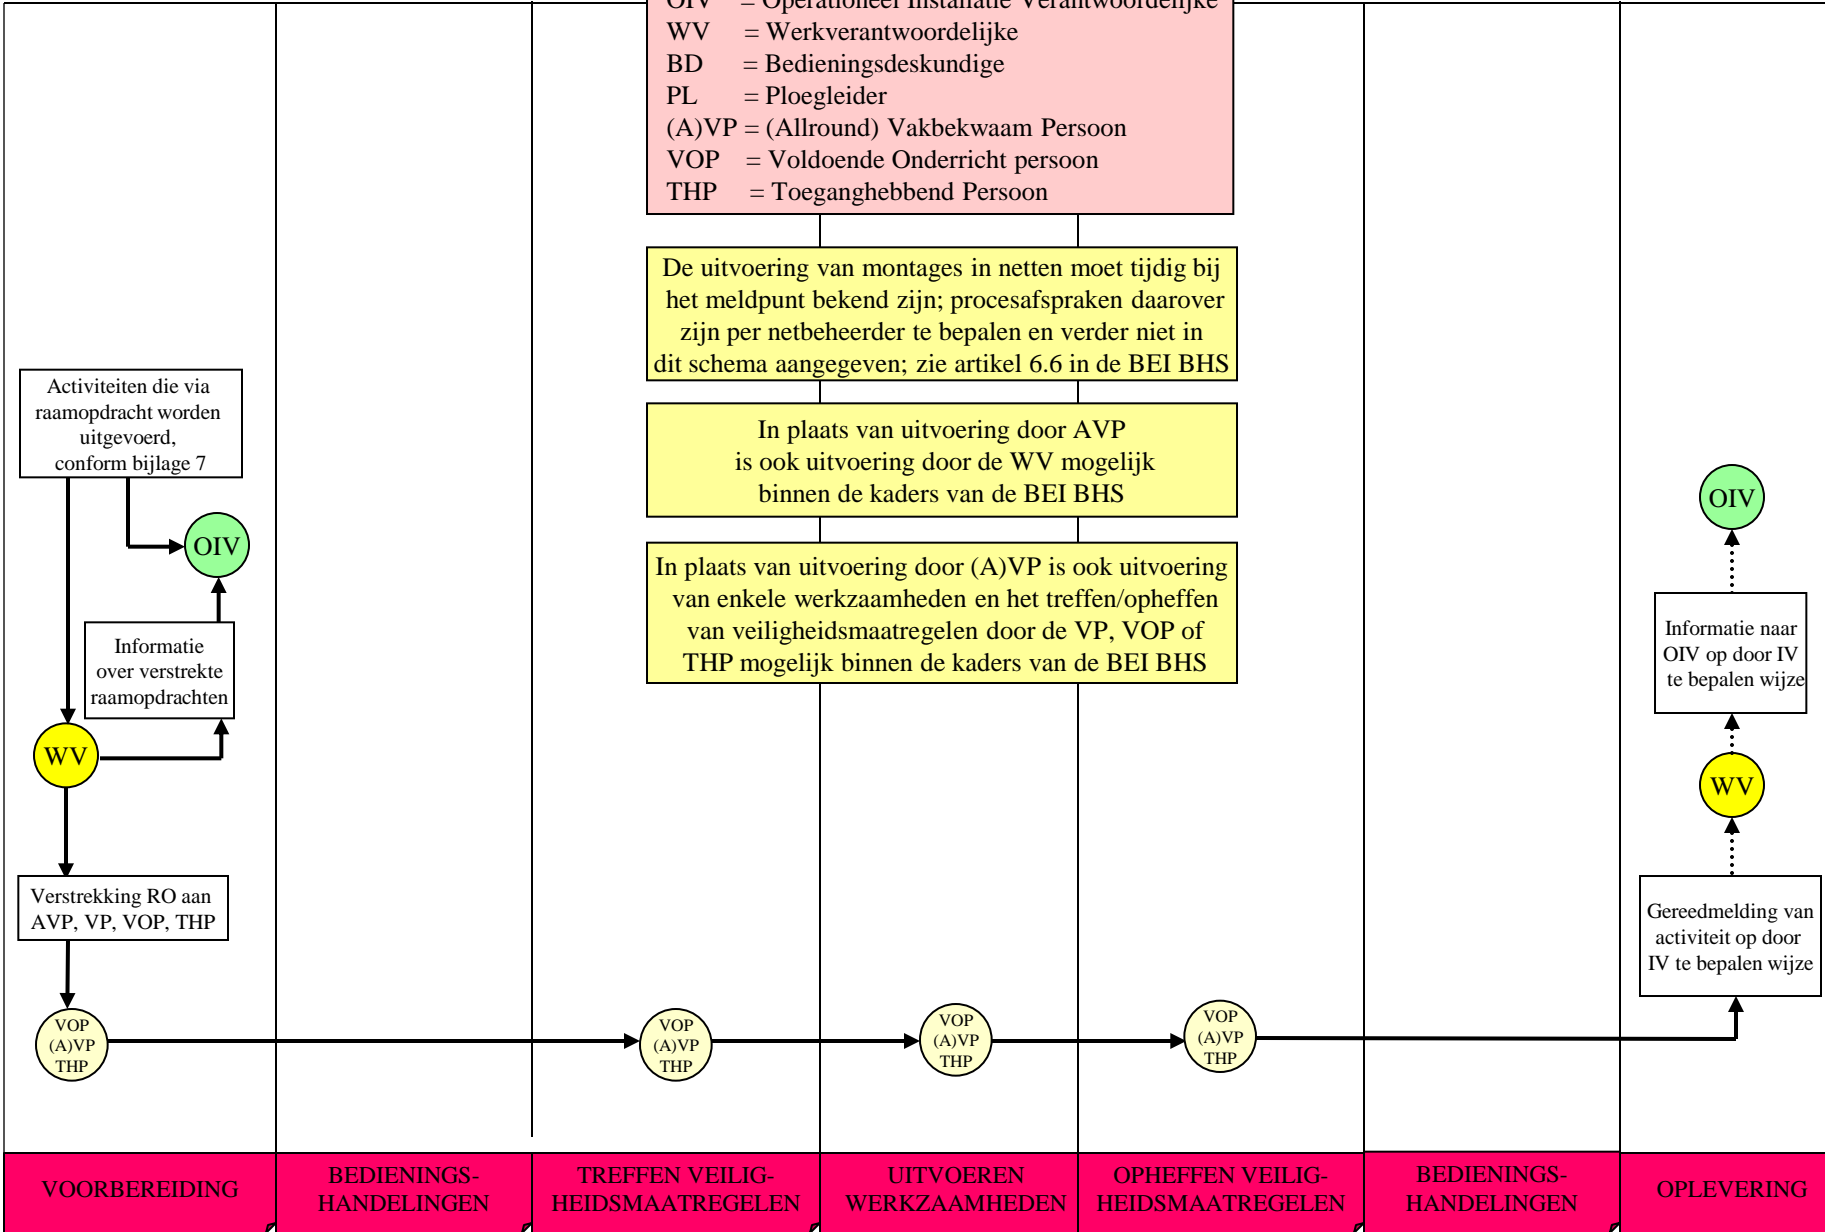

VOORBEREIDING

BEDIENINGS-  
HANDELINGEN

TREFFEN VEILIG-  
HEIDSMaatregelen

UITVOEREN  
WERKZAAMHEDEN

OPHEFFEN VEILIG-  
HEIDSMaatregelen

BEDIENINGS-  
HANDELINGEN

OPLEVERING